
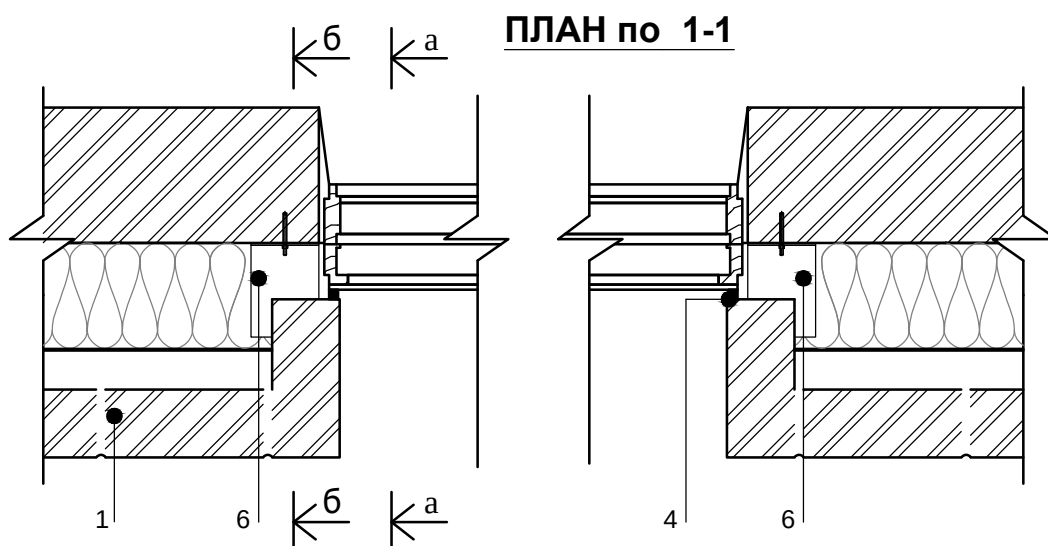


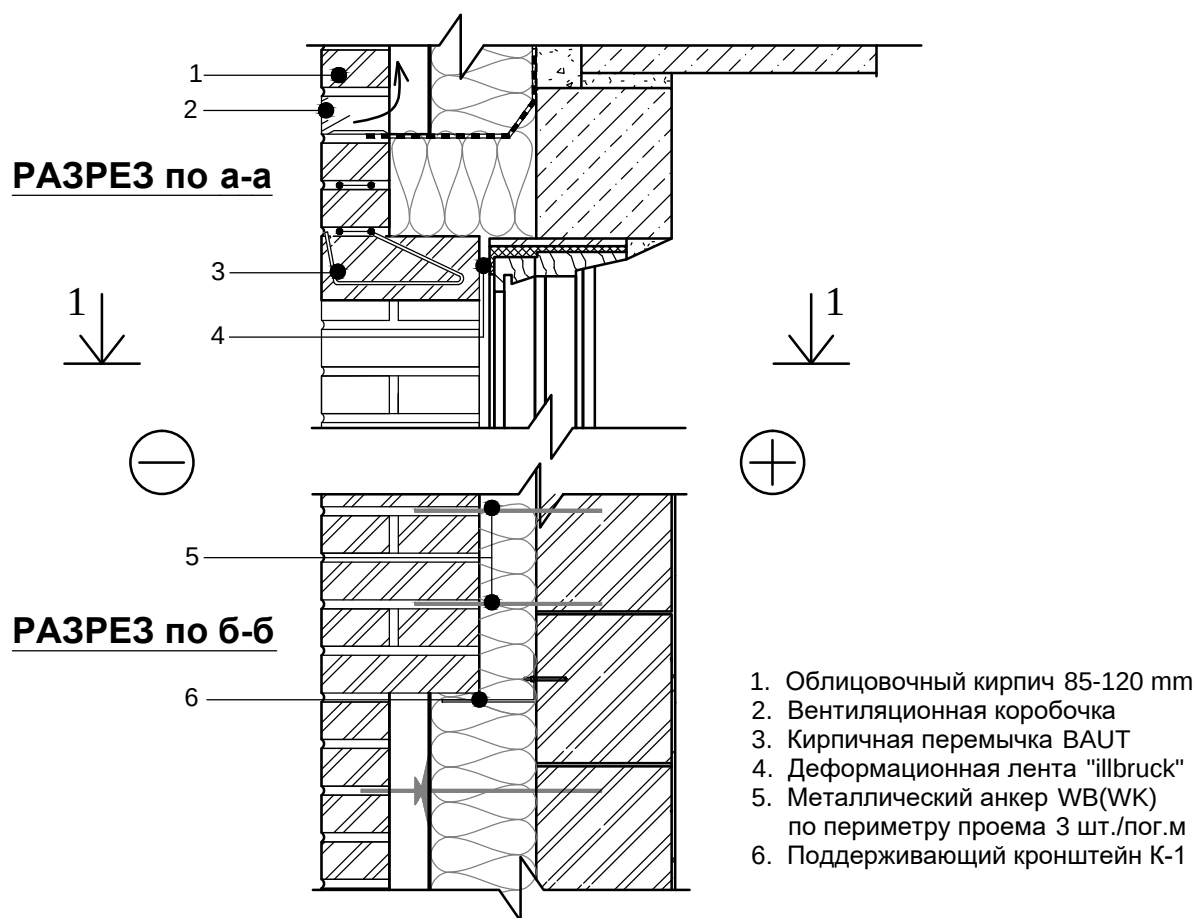

Примечание:

1. Толщина утеплительного слоя согласно теплотехническим требованиям к ограждающим конструкциям зданий;
2. Вентилируемая воздушная прослойка согласно Рекомендациям Р 40-02 "Проектирование и строительство стен с воздушными прослойками".